SCHEMAZEICHNUNG · FUNDAMENT

Betonfundament für Sungrow IDC480E Dispenser

Schemazeichnung mit Außenmaßen des Hockerfundaments für den Sungrow IDC480E Dispenser

Deutsch | Ausführung C · 27.10.2026 | 2 Seiten Original | Erstellt von Eulektro

Was ist das für ein Dokument?

Die Schemazeichnung zeigt das Hockerfundament 600 × 600 × 800 mm für den Dispenser IDC480E, luftgekühlt und flüssigkeitsgekühlt. Draufsicht, Vorder- und Seitenansicht sowie eine 3D-Ansicht zeigen Kanal, KG-Rohr und Lochbilder. Statik und Baugrund müssen für den Standort geprüft werden.

Das finden Sie darin

- Außenmaße L 600 × B 600 × H 800 mm, ca. 510 kg, Einbau 700 mm tief
- Lochbilder: je 4× Gewindeanker M12 für luft- oder flüssigkeitsgekühlten Dispenser
- Kabelaussparung 300 × 300 mm, KG-Rohr Ø 121 mm innen, mittig
- Versetzhilfe: 2× Gewindeanker M20, nach Montage verdeckt


Diese Unterlage hat Eulektro erstellt. Maße und Angaben gelten für das genannte Produkt; vor der Ausführung bitte mit dem aktuellen Datenblatt des Herstellers abgleichen.




Eulektro GmbH
Werderstraße 69 · 28199 Bremen

Telefon +49 421 17512890
eulektro.de/produkte/betonfundament-sungrow-idc480e-dispenser

DRAUFSICHT

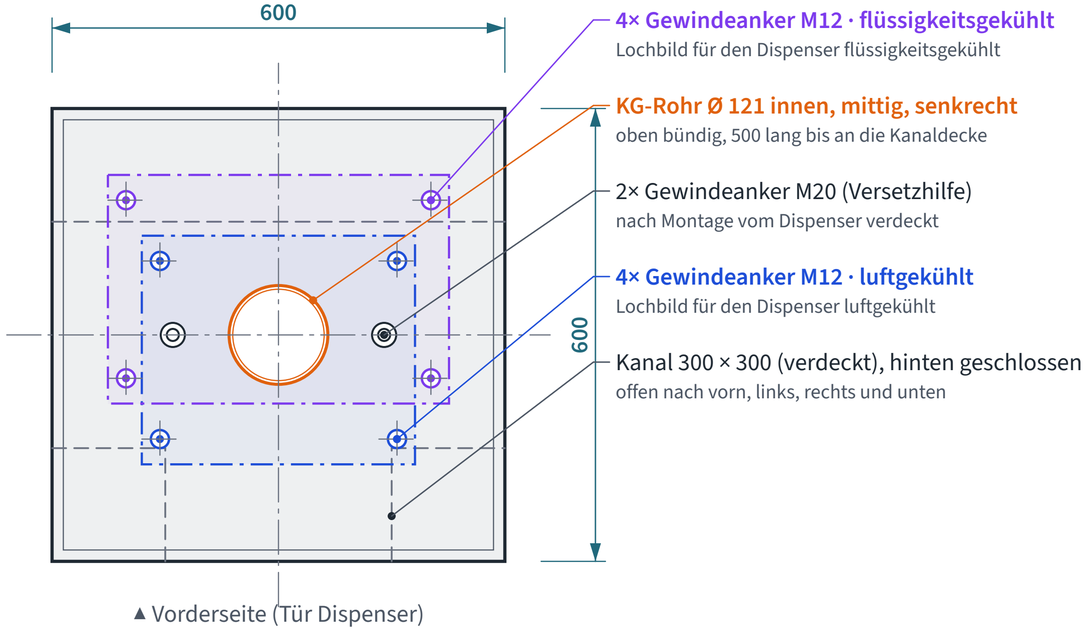

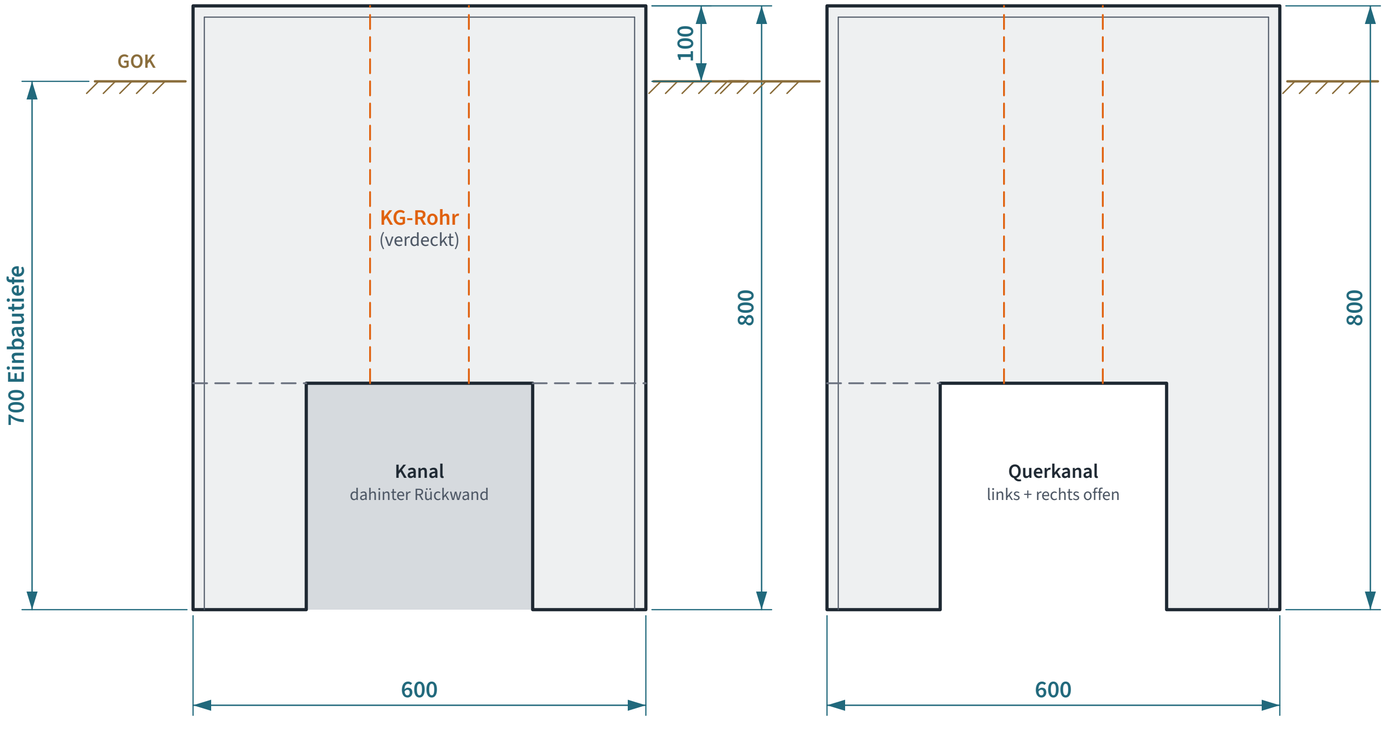

Vorderseite ◂ ▸ Rückseite (geschlossen)

VORDERANSICHT

SEITENANSICHT

Technische Daten

Abmessungen	L 600 × B 600 × H 800 mm
Form	Hockerfundament, Rückseite geschlossen
Kabelaussparung	300 × 300, offen vorn/links/rechts/unten
Betongüte	C30/37
Bewehrung	konstruktiv
Gewicht	ca. 510 kg
KG-Rohr	Ø 121 innen, orange, mittig senkrecht, oben bündig
	500 lang, endet an der Kanaldecke
Einbauteile	8× Gewindeanker M12 × 80 V2A, eingegossen
	je 4 im Lochbild luft- und flüssigkeitsgekühlt
Versetzhilfe	2× Gewindeanker M20, nach Montage verdeckt
Einbau	700 tief, 100 über GOK, Sohle verdichtet
Passend für	Sungrow IDC480E und IDC480E-C
	Dispenser luftgekühlt und flüssigkeitsgekühlt

- sichtbare Kante
- verdeckte Kante
- KG-Rohr (verdeckt)
- Sockel + Gewindeanker luftgekühlt
- Sockel + Gewindeanker flüssigkeitsgekühlt

Hinweise

Die Kabelöffnung beider Dispenser liegt über dem KG-Rohr.
Je Dispenser werden die vier Anker seines Lochbilds genutzt,
die Anker des jeweils anderen Lochbilds bleiben frei.
Leerrohre von vorn, links oder rechts einführen, Kanal danach verfüllen.
Statik und Baugrund bitte für den Standort prüfen lassen.

Betonfundament 600 × 600 × 800 · Hockerfundament

für Sungrow IDC480E Dispenser luft- und flüssigkeitsgekühlt


Eulektro GmbH · Bremen · Ausführung C 27.10.2026 · Blatt 1/2

Schemazeichnung · Maße in mm · Außenmaße


3D-ANSICHTEN



Vorn links
Kanal vorn und links offen, KG-Rohr oben bündig

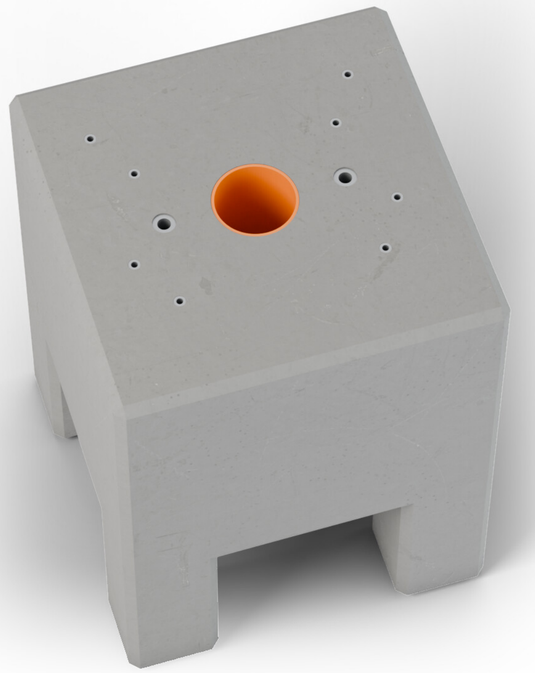

Oberseite
KG-Rohr, 8 Gewindeanker M12, 2 Gewindeanker M20

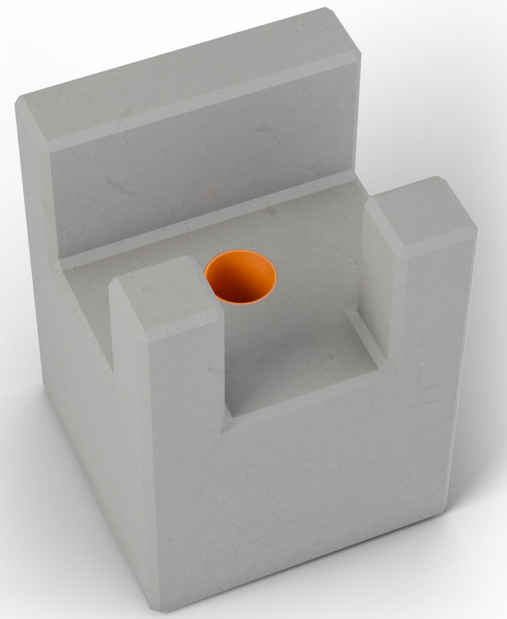

Unterseite (auf dem Kopf liegend)
T-Kanal, KG-Rohr endet an der Kanaldecke

Hinweise
Darstellung schematisch; Betonoberfläche und Fase beispielhaft.
8 Gewindeanker M12 × 80 V2A eingegossen, je 4 je Dispenser-Lochbild; Rückseite geschlossen.
2 Gewindeanker M20 als Versetzhilfe, nach der Montage unter dem Dispenser-Sockel verdeckt.
KG-Rohr orange, Ø 121 innen.

Betonfundament 600 × 600 × 800 · Hockerfundament
für Sungrow IDC480E Dispenser luft- und flüssigkeitsgekühlt

EULEKTRO

Fragen zu diesem Produkt?

Wir beraten Sie zu Auswahl und Planung und kümmern uns um Lieferung, Inbetriebnahme und Betrieb – aus einer Hand, deutschlandweit.

TELEFON **+49 421 17512890**

KONTAKT **eulektro.de/kontakt**

PRODUKT **eulektro.de/produkte/betonfundament-sungrow-idc480e-dispenser**

Eulektro GmbH · Werderstraße 69 · 28199 Bremen · Amtsgericht Bremen, HRB 36822 HB · USt-IdNr. DE343815692

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Stand der Begleitseiten: November 2026.